


ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА



Компания ООО «Дон-Комплект» является эксклюзивным представителем в России завода-производителя пожарных гидрантов ЧП «Патар» Украина. Гидранты имеют сертификат соответствия требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности С-UA. ПБО 1. В. 02354 от 19. 04. 2013г.

ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ

изготавливаются в соответствии со строгим соблюдением требований ГОСТ Р 53961-2010 (взамен ГОСТ 8220-85), в том числе резьбовая часть ниппеля и седло клапана (посадочное место клапана) изготавливаются из латуни.

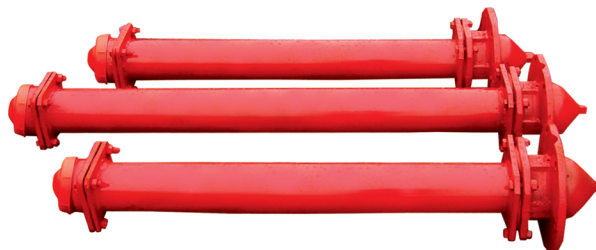

Высота, м	H-0,5	H-0,75	H-1,0	H-1,25	H-1,5	H-1,75	H-2,0	H-2,25	H-2,5	H-2,75	H-3,0	H-3,25	H-3,5
Вес, кг	36±5	39±5	42±5	45±5	48±5	51±5	53±5	56±5	59±5	61±5	64±5	67±5	70±5

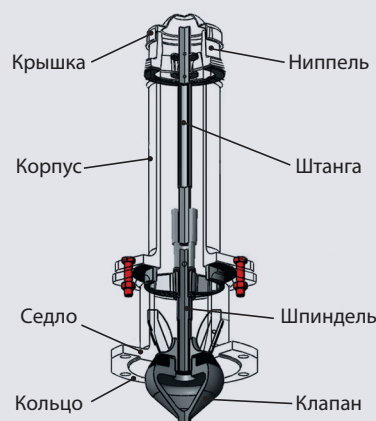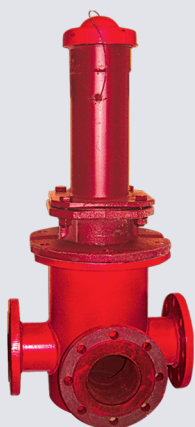

Наименование	Материал
Крышка	Пластик
Ниппель	Латунь ЛС
Корпус	Труба ст. 3
Штанга	Квадрат 22 x 22, ст. 45, 35
Шпindel	Круг 30 ст. 40 x 13, 30 x 13
Седло	Чугун СЧ – 15
Кольцо	Чугун СЧ – 15
Клапан	Чугун СЧ – 15


ФЛАНЦЕВЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА

В процессе монтажа любого трубопровода возникает потребность в элементах соединительной арматуры – фланцах, подставках, разветвлениях, позволяющих изменить движение потока или сформировать переход между трубами различных диаметров. Организация ООО «Дон-Комплект» является производителем фланцевых стальных деталей трубопровода, рассчитанных на давление Ру от 0,1 до 16 МПа (от 0,1 до 16 кгс/см²). Фасонные части трубопровода фланцевые стальные изготавливаются разных типоразмеров по требованию заказчика в зависимости от условных проходов трубопроводов (ствола Ду и отрезков ду). Изготовлены согласно ТУ 1468-001-65418822-2013

Для соединения труб применяются фланцевые переходы, тройники, отводы, кресты и патрубки.



Отвод фланцевый



Патрубок ПФГ



Переход фланцевый ХФ



Тройник фланцевый ТФ



Крест фланцевый КФ

Переход фланцевый ХФ – соединительная деталь трубопровода, предназначенная для перехода с одного диаметра трубопровода на другой, способ присоединения – фланцевый.

Тройник фланцевый ТФ используется для устройства ответвлений на трубопроводах. Тройники ТФ бывают равнопроходными и переходными.


Крест фланцевый КФ используется для отведения второстепенных линий трубопровода от основной магистрали.

Патрубок фланец гладкий конец ПФГ – соединительная деталь трубопровода, предназначенная для перехода с фланцевого соединения на гладкий конец. Патрубки имеют два стандартных типоразмера по длине: короткий ПФГ L-350 мм и длинный ПФГ L-1200 мм.

Отвод фланцевый (фланцевое колено) используется при необходимости изгиба трубопровода. ООО «Дон-Комплект» поставляет отводы фланцевые стальные крутоизогнутые с отклонением 90 градусов следующих диаметров: 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 мм.

ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА

Организация ООО «Дон-Комплект» является производителем соединительных частей и элементов для пожарного подземного водопровода и предлагает широкий выбор стальных пожарных подставок под гидранты:

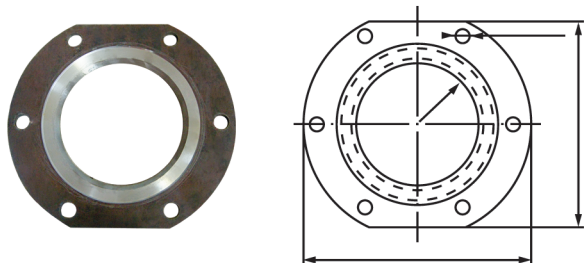

Фланец ответный под пожарный гидрант предназначен для монтажа пожарного гидранта на трубопроводе, поставляется отдельно или в составе пожарных подставок ППС, ППФ, ППФО, ППТФ, ППКФ.

Фланец ответный под пожарный гидрант и фланец пожарного гидранта имеют одинаковую конструкцию. Внешне фланцы пожарные выглядят как обычные стальные диски с равномерно нанесенными по внешней окружности 6 (шестью) одинаковыми отверстиями д. 21 (под болт М 16-20). Монтаж фланцев достаточно простой: они насаживаются на торцы соединяемых элементов, стягиваются болтами.

Подставка пожарная сварная ППС



производства ООО «Дон-Комплект» представляет собой отрезок трубы диаметром 219 мм, длиной 350 мм с обратным фланцем, на который прикручивается пожарный гидрант. Варианты исполнения:

- с открытым выходом на водопровод (Подставка ППС-200);
- с заварным дном (Подставка ППС- 200 пожарная сварная с заглушкой).



Подставка пожарная односторонняя фланцевая ППФО

Представляет собой проходную пожарную подставку с одним боковым выходом. Монтируется только в конце трубопровода. Используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта. Подставка ППФО изготавливается для трубопроводов давления 1,0 МПа и 1,6 МПа с присоединительным размером от 50 до 300 диаметра.

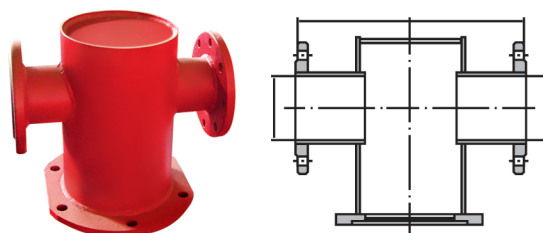
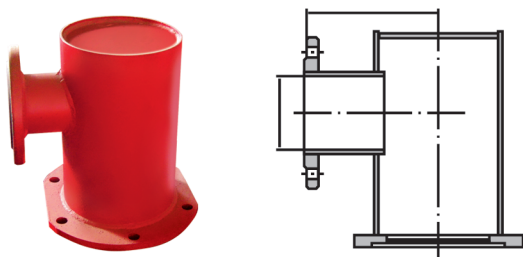


Подставка пожарная двойная фланцевая ППФ (ППДФ)

Представляет собой проходную пожарную подставку с двумя соосно расположенными отверстиями, выходами. Используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта. Подставка пожарная фланцевая ППФ изготавливается для трубопроводов давления 1,0 МПа и 1,6 МПа с присоединительными размерами от 50 до 300 диаметра.

Подставка пожарная фланцевая ППТФ

Используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта, представляет собой подставку пожарную с ответным фланцем под гидрант и тремя боковыми выходами на трубопровод. Другое название: тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ. Диаметр патрубков соответствует диаметру трубопровода и варьируется от 50 до 300мм.

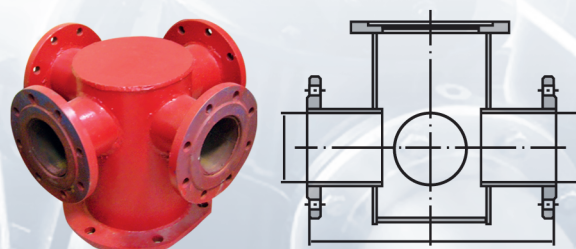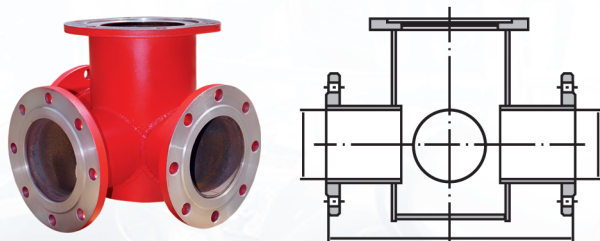

Подставка пожарная фланцевая ППКФ

Используется в качестве основания для установки на трубопроводе пожарного гидранта, представляет собой подставку пожарную с ответным фланцем под гидрант и четырьмя боковыми выходами на трубопровод. Другое название: крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ. Диаметр патрубков (выходов) соответствует диаметру трубопровода и варьируется от 50 до 300мм.